


## Schemat zasilania elektrycznego podnośnika CIBES A 5000

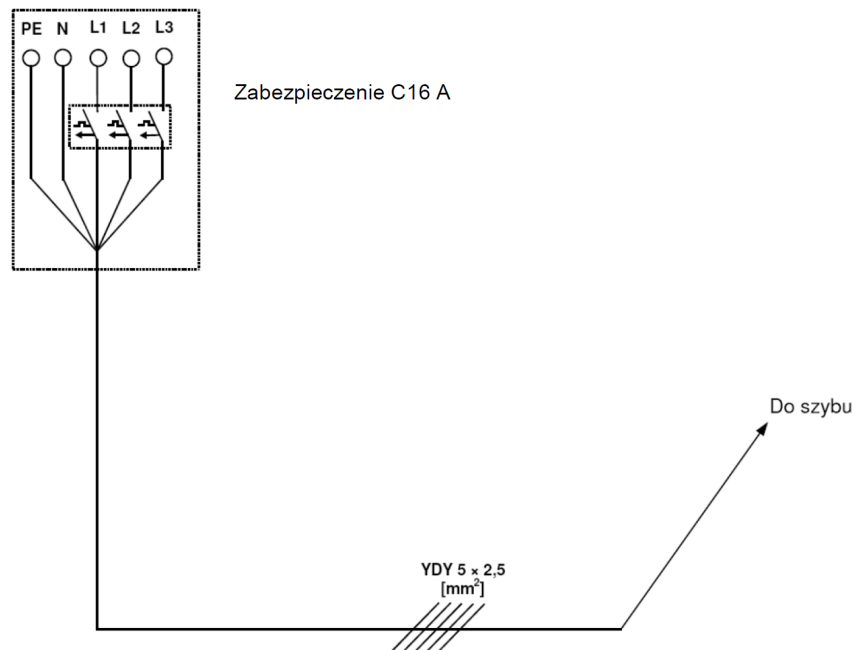

Moc zainstalowana dla podnośnika – 2,2 kW

### Zasilanie Przystanek

Zasilanie doprowadzone ca 100 mm od krótkiej ściany i 100 mm od podłogi, 3-fazy 400/230 V, kabel 5x2,5 mm<sup>2</sup>, bezpiecznik 16 A zwłoczny. Kabel trwale zamocowany.

